



СВЪРЗВАНЕ НА СВЕТОДИОДНА ПУРА КЪМ МРЕЖОВОТО НАПРЕЖЕНИЕ

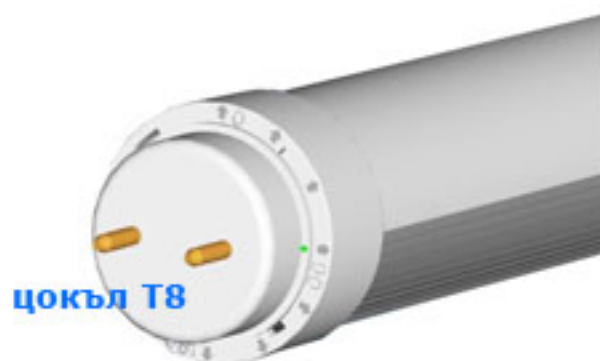


Светодиодните (СД) пури на луминесцентен цокъл Т8, имат вградено стабилизирано захранване, което позволява директното им включване в разпределителната мрежа

При използване на конвенционални тела от или за луминесцентни пури е необходимо да премахнете баласта и стартера, както е показано на схемите

конвенционално тяло за луминесцентни лампи

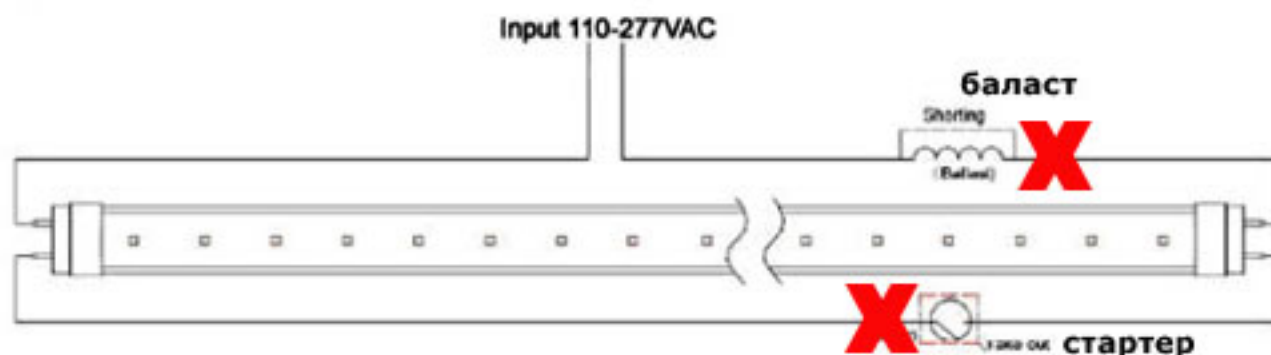

директно включване към мрежовото напрежение

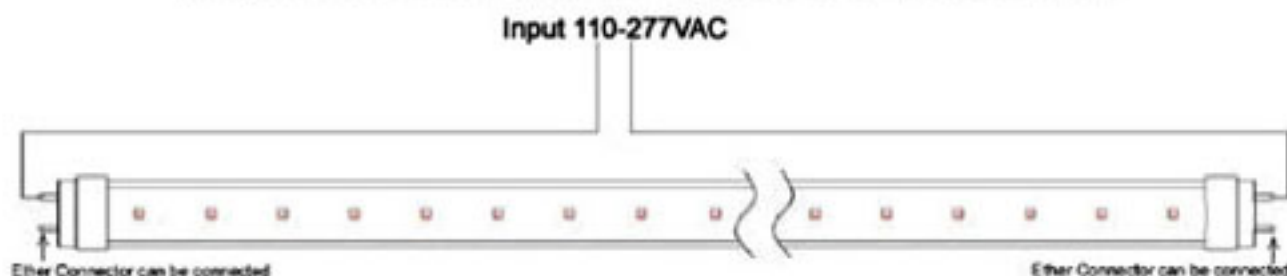

след премахването на баласта и стартера